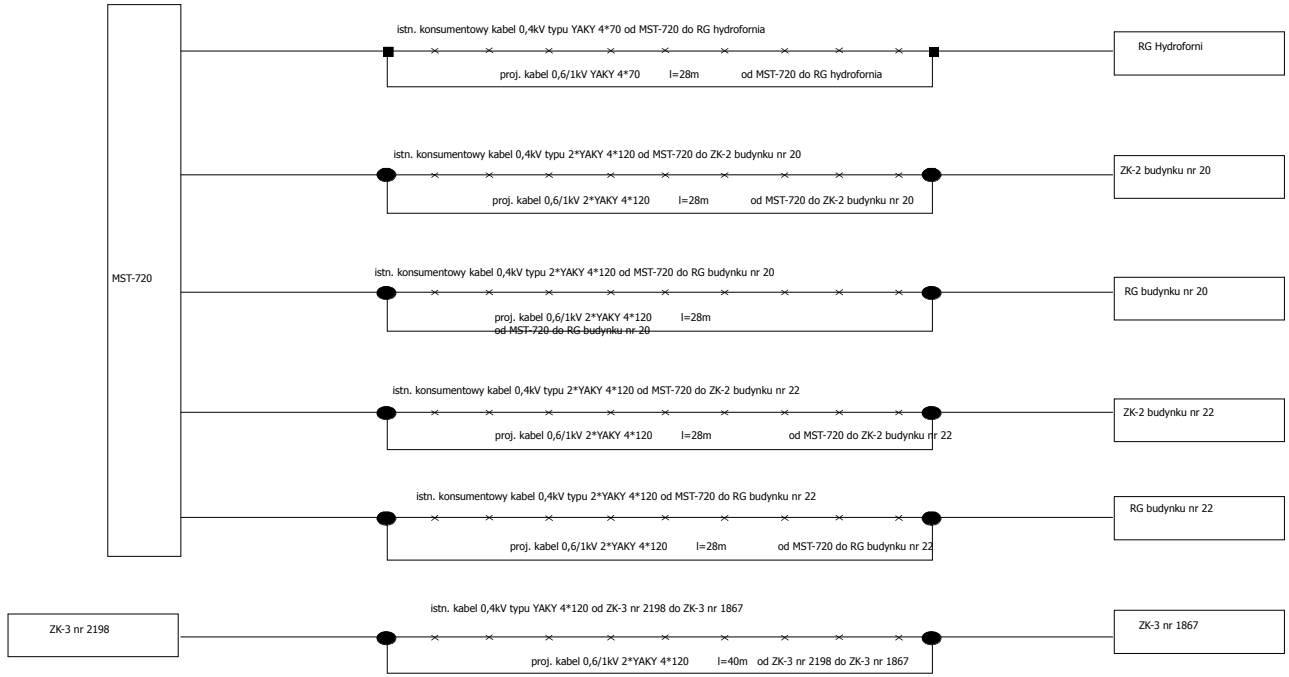

UWAGI:
1. Ochrona przeciwporażeniowa
podstawowa - izolacja robocza urządzenia
2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa
- uziemienie ochronne

odcinek istn. kabla 0,4kV do demontażu

proj. mufa przelotowa 0,6/1kV typu ZMR-4

proj. mufa przelotowa 0,6/1kV typu ZMR-2

INWESTOR:	Zarząd Geodezji i Katastu Miejskiego GEOPOZ		
OBIEKT:	Rozbudowa budynku o klatkę schodową z windą ul. Gronowa 20 Poznań		
BRANŻA: elektryczna		STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ:	Stefan Maćkowiak upr. bud. 160/76/Pw		
SPRAWDZIŁ:			
FILE:	SKALA:	DATA OPRAC: 03.2009	WERSJA:
NAZWA RYSUNKU:	Schemat ideowy projektowanych połączeń kablowych 0,4kV		NR. RYSUNKU: E4