



Do portierni parter
 11x YWDXpek 75-1,0/5,0
 1x UTP 4x2x0,5

Elektryczne puszki
 podłączeniowe

ZASILANIE SZAFY CCTV

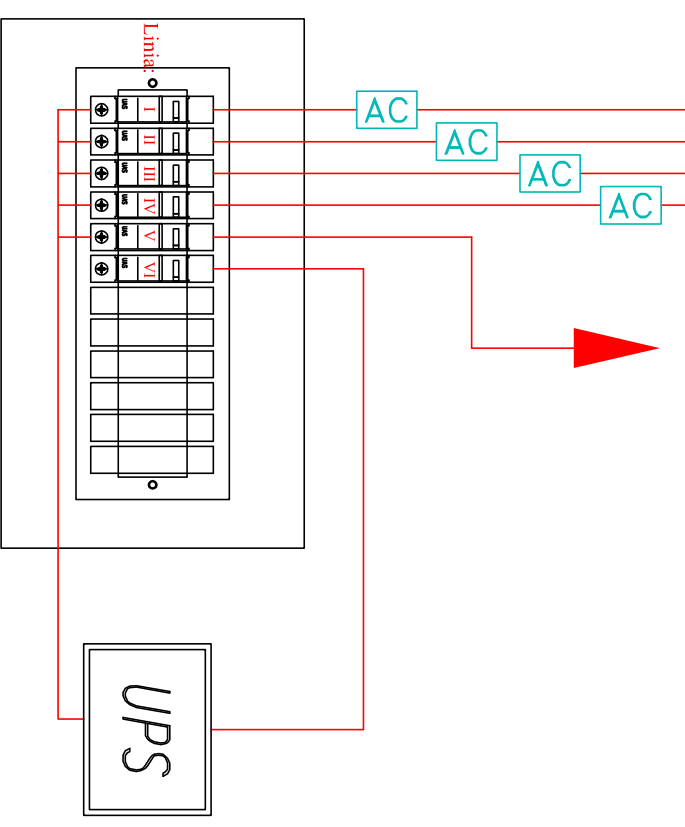

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA CCTV

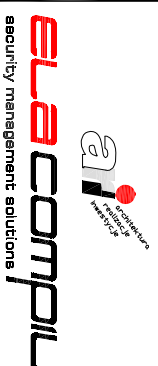	OPRACOWAŁ: L. Szybiak	INWESTOR: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20,	NUMER RYSUNKU: G/CCTV-05
	SPRAWDZIŁ: W. Gonet	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	REWIZJA: 00
DATA: Grudzień 2008	SKALA: -	FAZA: PW	TEMA: Schemat systemu telewizji dozorowej CCTV